


Схема армирования фундамента на отм. -1,420



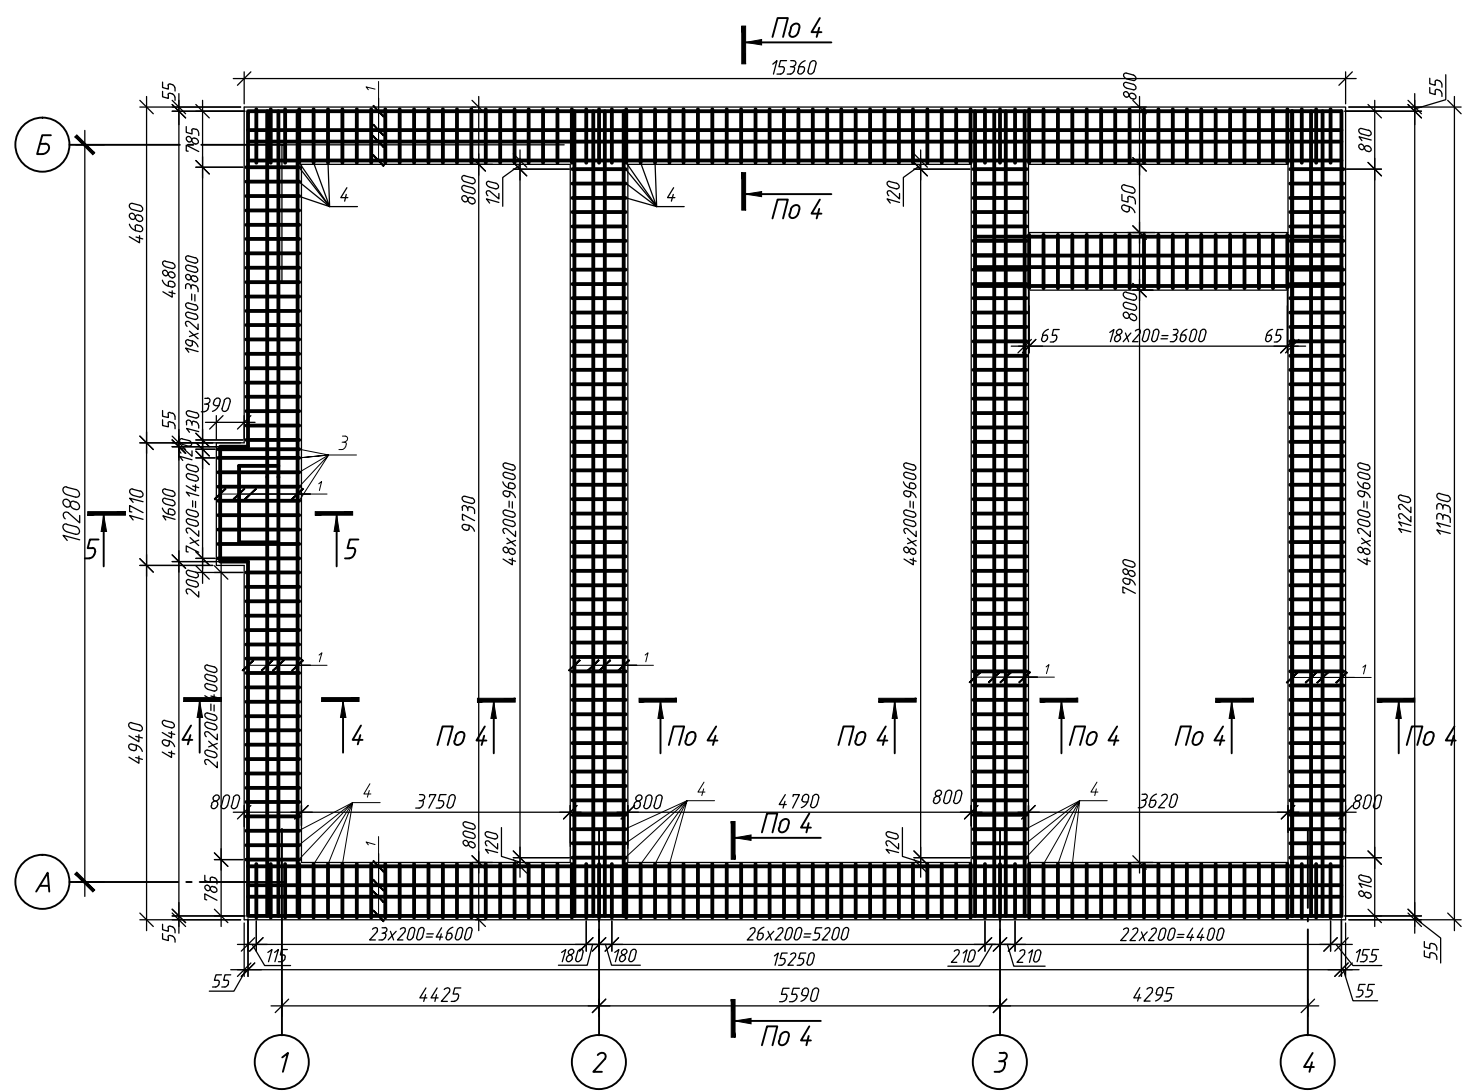

Спецификация элементов фундаментов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, м.п.	14 72,84	0,888	
2	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, L=1630мм	906	1,45	
3	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, L=1130мм	18	1,0	
4	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, L=740мм	722	0,66	
5	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, L=190мм	2648	0,17	
6	ГОСТ 5781-82	φ 12 АIII, L=240мм	740	0,21	
		Материалы			
		Бетон В15 F150			V=39,53м³

1. Данный лист смотреть совместно с листом КЖ-2.
2. Защитный слой по торцам арматуры не менее 20 мм., по грани арматуры не менее 40 мм.
3. Сечения 4-4, 5-5 см лист КЖ-5.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1 - КП -1-КЖ			
						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный поселок) по адресу: поселок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Емельяненко					Р	3	
Провер.		Громов							
Н.контр.						Схема армирования фундамента на отм. -1,420	ООО "ИнвестСтрой"		